

WWW.STEN.RU

АППАРАТ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ

КАРАКАН®

МОДЕЛЬ **14 ТПЭ 3**



Патенты РФ
№ 2528240
№ 102765
№ 108572
№ 140246

ПАСПОРТ



АГ 17



ООО «Сибтеплоэнергомаш»
г. Новосибирск 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	2
2. Маркировка котлов Каракан.....	2
3. Меры безопасности	2
4. Технические характеристики.....	3
5. Устройство котла	4
6. Требования к системе отопления.....	5
7. Монтаж котла и дымовой трубы.....	6
8. Возможные неисправности и методы их устранения	8
9. Правила хранения.....	9
10. Сведения об утилизации.....	9
11. Гарантийные обязательства.....	10
12. Комплект поставки	11
13. Дополнительная комплектация.....	11
14. Свидетельство о приёмке. Отметка о продаже.....	11
Приложения	12

Редакция 28.04.2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ВЫБОР КОТЛА

1.1. Аппарат комбинированный твердотопливный с водяным контуром (АКТВ) «Каракан» соответствует ГУ4858-002-55468227-2004 и предназначен для обогрева зданий различного назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.

1.2. АКТВ «Каракан» (далее – «котёл») предназначен для работы на каменном, буром угле, дровах, древесных брикетах, торфе, электричестве (при установке блока ТЭНов).

1.3. При подборе мощности котла допускается примерный расчет: на отопление каждых 10 м² помещения требуется 1 кВт мощности.

2. МАРКИРОВКА КОТЛОВ КАРАКАН

Первое число – мощность котла при работе на угле (антрацит), кВт

Т – котёл работает на твёрдом топливе (в базовой комплектации)

П – имеется варочная плита

Э – котёл работает на электричестве (опционально)

Последнее число – рабочее давление в котле, атм (атмосфера)

Для котлов с рабочим давлением 1 атм индекс не указывается.

Пример: Каракан - 14ТПЭ-3 – мощность котла 14 кВт; котёл предназначен для работы на твёрдом топливе; котёл имеет варочную плиту; конструкция котла позволяет установить блок ТЭНов, рабочее давление в котле 3 атм.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Котёл является технически сложным изделием. Для эффективной и безаварийной работы котла, а также во избежание несчастных случаев, необходимы:

- правильный подбор, монтаж и эксплуатация всех элементов системы отопления в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53321-2009, СНиП 41-01-2003, СП 7.13130.2009;
- выполнение указаний Руководства по выбору, монтажу и эксплуатации котлов Каракан.

3.2. Работы по монтажу котла и системы отопления, подключение котла к электросети должны проводить лица, имеющие соответствующую квалификацию и допуск.

3.3. К обслуживанию котла допускаются дееспособные лица, ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации котлов.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ		К-14ТПЭ 3
Мощность котла (при работе на угле), кВт		14
Отапливаемая площадь, м ² (при высоте потолка до 2,7 м)		до 140
Температура воды на выходе из котла, °С, не более		95
Рабочее давление в котле, атм, не более		3
Топливо		Дрова, брикеты, уголь, торф, электричество,
Мощность ТЭНБ*, кВт	оптимальная	4
	допустимая	3
КПД при работе на угле (антрацит), %, не менее		75
Дымоход		круглый, горизонтальный, съемный, на задней стенке
Площадь сечения кирпичного дымохода, см ² , не менее		325
Диаметр присоединяемого стального дымохода, мм		150
Высота дымохода от уровня колосников, м, не менее		5
Разрежение в дымоходе, Па		8...20
Присоединительная резьба котла к системе отопления (внутр.), дюйм	подача	G 1¼
	обратка	G 1¼
Резьба для установки ТЭНов, (внутренняя), дюйм		G 1¼
Резьба для установки автоматического регулятора тяги, (внутренняя), дюйм		G ¾
Футорка для установки предохранительного клапана в свободный фланец подачи, дюйм		G 1¼ – G ½
Резьба для установки предохранительного клапана, дюйм		G ½
Колосниковая решетка (ДхШ), мм		200x300
Глубина топки, мм		500
Габаритные размеры котла, мм	длина	630
	длина с дымоходом	760
	ширина	370
	высота	730
Объем водяной рубашки, л		50
Масса, кг, не более		88

*Дополнительная комплектация. Поставляется отдельно.

5. УСТРОЙСТВО КОТЛА

5.1. Устройство котла в базовой комплектации показано на *рисунке 1*.

5.2. Котел представляет собой цельносварную конструкцию. Корпус имеет двойные стенки из 3-миллиметровой листовой стали, образующие водяную рубашку и топочную камеру.

5.3. В нижней части топочной камеры размещен унифицированный чугунный колосник с живым сечением около 30%. По краям колосника находятся боковые стальные вставки.

5.4. Под колосником находится зольная камера с зольным ящиком.

5.5. Верхняя панель – варочная плита.

5.5. Котел укомплектован съемным дымоходом круглого сечения для монтажа с металлической дымовой трубой.

5.6. Подсоединение котла к кирпичной дымовой трубе производится через съемный дымоход 14 ПГ (см. дополнительную комплектацию на стр. 11).

5.7 По желанию потребителя на котел можно установить автоматический регулятор тяги (через фланец 7). Крепление для цепи автоматического регулятора тяги находится на дверце зольника. В отсутствие регулятора фланец герметизируется заглушкой G ¾" – см. базовую комплектацию.

5.8. На боковых стенках котла имеются фланцы 9 для монтажа подающей магистрали системы отопления, либо для установки предохранительного клапана (через фторку G 1¼" - G ½"). Клапан входит в дополнительную комплектацию котла. Подбор клапана – по *табл. 2*.

Таблица 2

Рабочее давление в котле	Порог срабатывания предохранительного клапана
3 атм	3 атм
<i>При отсутствии, неисправности или неправильном подборе предохранительного клапана использование котла ЗАПРЕЩАЕТСЯ.</i>	

5.9. На боковых стенках котла имеются два одинаковых фланца 5, один из которых – для монтажа обратной магистрали системы отопления, а во второй можно установить ТЭНБ (для поддержки положительной температуры теплоносителя, во избежание размораживания отопительной системы зимой).

5.10. Контроль работы ТЭНБ осуществляется через пульт управления электронагревателями (ПУЭ). Скоба *поз. 16* для установки датчика температуры ПУЭ находится на задней стенке котла. ТЭНБ и ПУЭ входят в дополнительную комплектацию котла.

5.11. В отсутствие ТЭНБ свободный фланец 5 должен быть загерметизирован заглушкой G 1¼" (см. дополнительную комплектацию).

5.12. К ножке котла приварен болт для крепления заземления.

Использование котла ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- *при отсутствии или утечке теплоносителя из системы отопления и котла;*
- *при замерзании расширительного бака или трубопровода системы отопления.*

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте вблизи котла детей без надзора взрослых. Не оставляйте работающий котел на длительное время без присмотра.

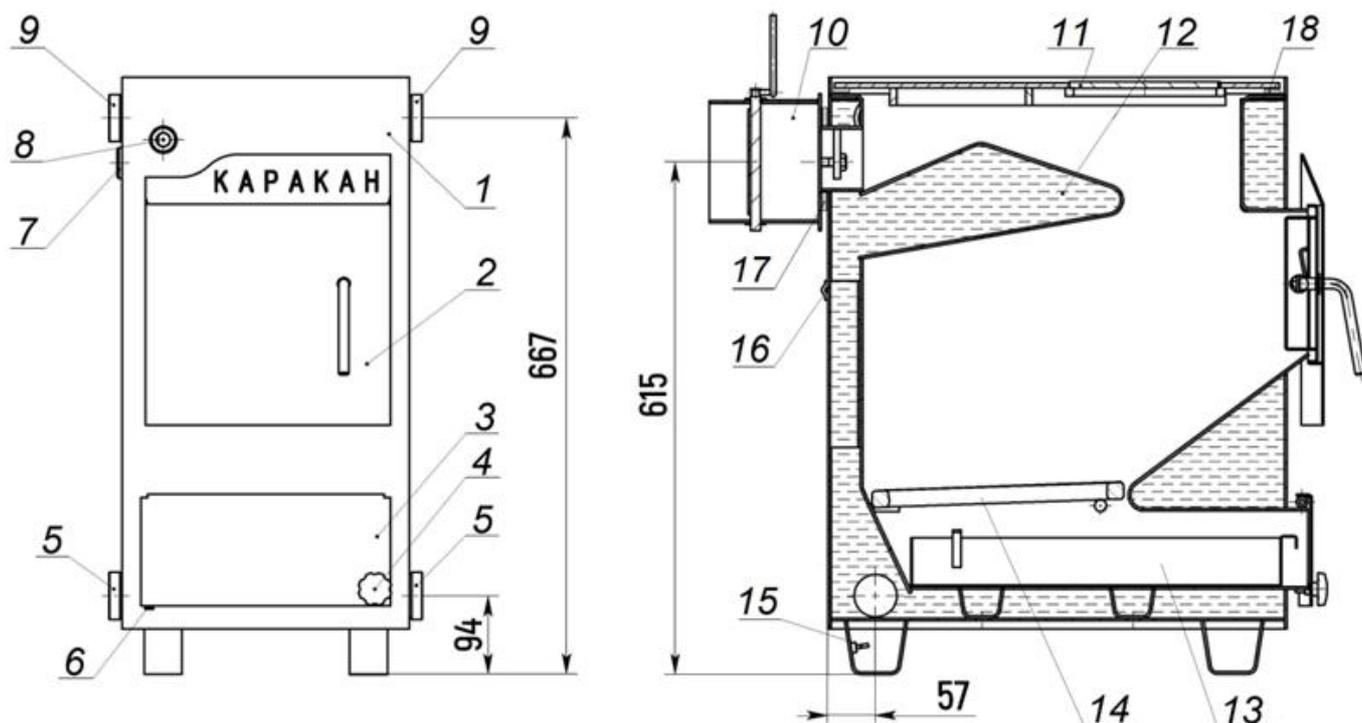


Рисунок 1. Устройство котла. Базовая комплектация

- | | |
|--|---|
| <p>1 – корпус котла;</p> <p>2 – дверца загрузочная;</p> <p>3 – дверца зольная с регулировкой подачи воздуха;</p> <p>4 – винт ручной регулировки подачи воздуха;</p> <p>5 – фланец для подключения обратной магистрали системы отопления или для установки блока ТЭНов;</p> <p>6 – место крепления цепи автоматического регулятора тяги;</p> <p>7 – фланец для установки автоматического регулятора тяги;</p> <p>8 – фланец для установки термометра;</p> | <p>9 – фланец для подключения подающей магистрали системы отопления или для установки (через футорку) предохранительного клапана;</p> <p>10 – съемный дымоход с шибером;</p> <p>11 – варочная плита;</p> <p>12 – водяная рубашка котла;</p> <p>13 – зольный ящик;</p> <p>14 – колосник с боковыми вставками;</p> <p>15 – болт заземления;</p> <p>16 – скоба для установки датчика температуры;</p> <p>17 – шнур термостойкий под плиту;</p> <p>18 – шнур термостойкий для дымохода.</p> |
|--|---|

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию котла и комплектующих, не ухудшающие потребительские качества выпускаемого изделия. В связи с этим изображения на рисунках могут незначительно отличаться от изделия, к которому прилагается настоящий паспорт.

6. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

6.1. В качестве теплоносителя используется чистая вода, по физико-химическому составу аналогичная питьевой. Вода должна иметь показатель pH, равный 7 (нейтральная); жесткость воды не должна превышать 7,0 мг-экв./л. В качестве теплоносителя может использоваться дождевая вода.

6.2. Номинальный объем теплоносителя в системе отопления должен соответствовать мощности котла (см. табл. 3).

Таблица 3

Соответствие номинального объема теплоносителя и мощности котла					
МОЩНОСТЬ	объем	МОЩНОСТЬ	объем	МОЩНОСТЬ	объем
11 кВт	155 л	14 кВт	200 л	15 кВт	210 л

6.3. Система отопления должна быть оборудована предохранительным клапаном с порогом срабатывания согласно табл. 2.

При отсутствии, неисправности или неправильном подборе предохранительного клапана использование котла ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6.4. При использовании котла в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя рекомендуется установка дополнительного непрерывного источника электроэнергии для бесперебойной работы насоса.

6.5. Подбор характеристик насоса: Минимальный порог скорости теплоносителя рекомендуется в пределах 0,25 – 0,3 м/с. Верхний порог скорости 1,5 – 2 м/с. Соблюдение скорости в данных диапазонах позволит избежать шумов в трубопроводах.

6.6. В системе отопления следует установить краны для отключения котла от системы отопления при замене ТЭНБ.

6.7. Соединение котла с системой отопления должно быть только резьбовым.

6.8. При заполнении системы отопления теплоносителем, стенки котла могут приобрести слегка выпуклую форму, что не является неисправностью и не препятствует использованию отопительного аппарата по назначению.

7. МОНТАЖ КОТЛА И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

(подробности см. в Руководстве по выбору, монтажу и эксплуатации котла)

7.1. Монтаж котла и дымовой трубы производить в соответствии со строительными нормами, правилами Российской Федерации СНиП 41-01-2003 и сводом пожарных правил СП 7.13130.2009.

7.2. Помещение, в котором монтируется котел, должно быть оборудовано индивидуальным дымоходом и вентиляцией. Вентиляция должна обеспечивать трехкратный воздухообмен в течение одного часа, не считая воздуха, необходимого для горения.

7.3. Пол под котлом должен быть выполнен из несгораемого материала. При установке на сгораемые конструкции здания, котел должен быть смонтирован на металлический лист (поз.1) толщиной не менее 1 мм с подкладкой из негорючего теплоизоляционного материала толщиной не менее 10 мм. Перед котлом, со стороны топочной дверцы, металлический лист должен выступать не менее чем на 500 мм, по периметру – на 100 мм; ширина листа – не менее 700 мм (п. 6.6.23 СНиП 41-01-2003).

7.4. Расстояние от топочной дверцы котла до противоположной стены помещения должно быть не менее 1250 мм (п. 6.6.23 СНиП 41-01-2003). Расстояние от боковых и задней

стенок котла до стен помещения, выполненных из горючих материалов, не менее 500 мм, до стен из негорючих – не менее 380 мм (п. 6.6.19 СНиП 41-01-2003).

7.5. Для котлов «Каракан» с блоком ТЭНов расстояние от стенки котла, на которой установлен блок ТЭНов, до стены помещения должно быть не менее 600 мм. Такое расстояние требуется для подключения, обслуживания и замены блока ТЭНов.

7.6. Расстояние от верха котла до потолка – не менее 1200 мм, от пола до потолка – не менее 2200 мм, в соответствии с п. 6.6.20 СНиП 41-01-2003. В зоне прохождения дымохода через потолок оборудуется потолочная разделка (поз. 6).

7.7. Котел должен быть разгружен от веса дымовой трубы (поз. 3). Дымовая труба оборудуется шибером (поз. 4), перекрывающим просвет дымохода на 75%.

7.8. При установке сэндвич-трубы первое звено должно быть старт-сэндвич.

7.9. При заполнении системы отопления теплоносителем, стенки котла могут приобрести слегка выпуклую форму, что не является неисправностью и не препятствует использованию отопительного аппарата по назначению.

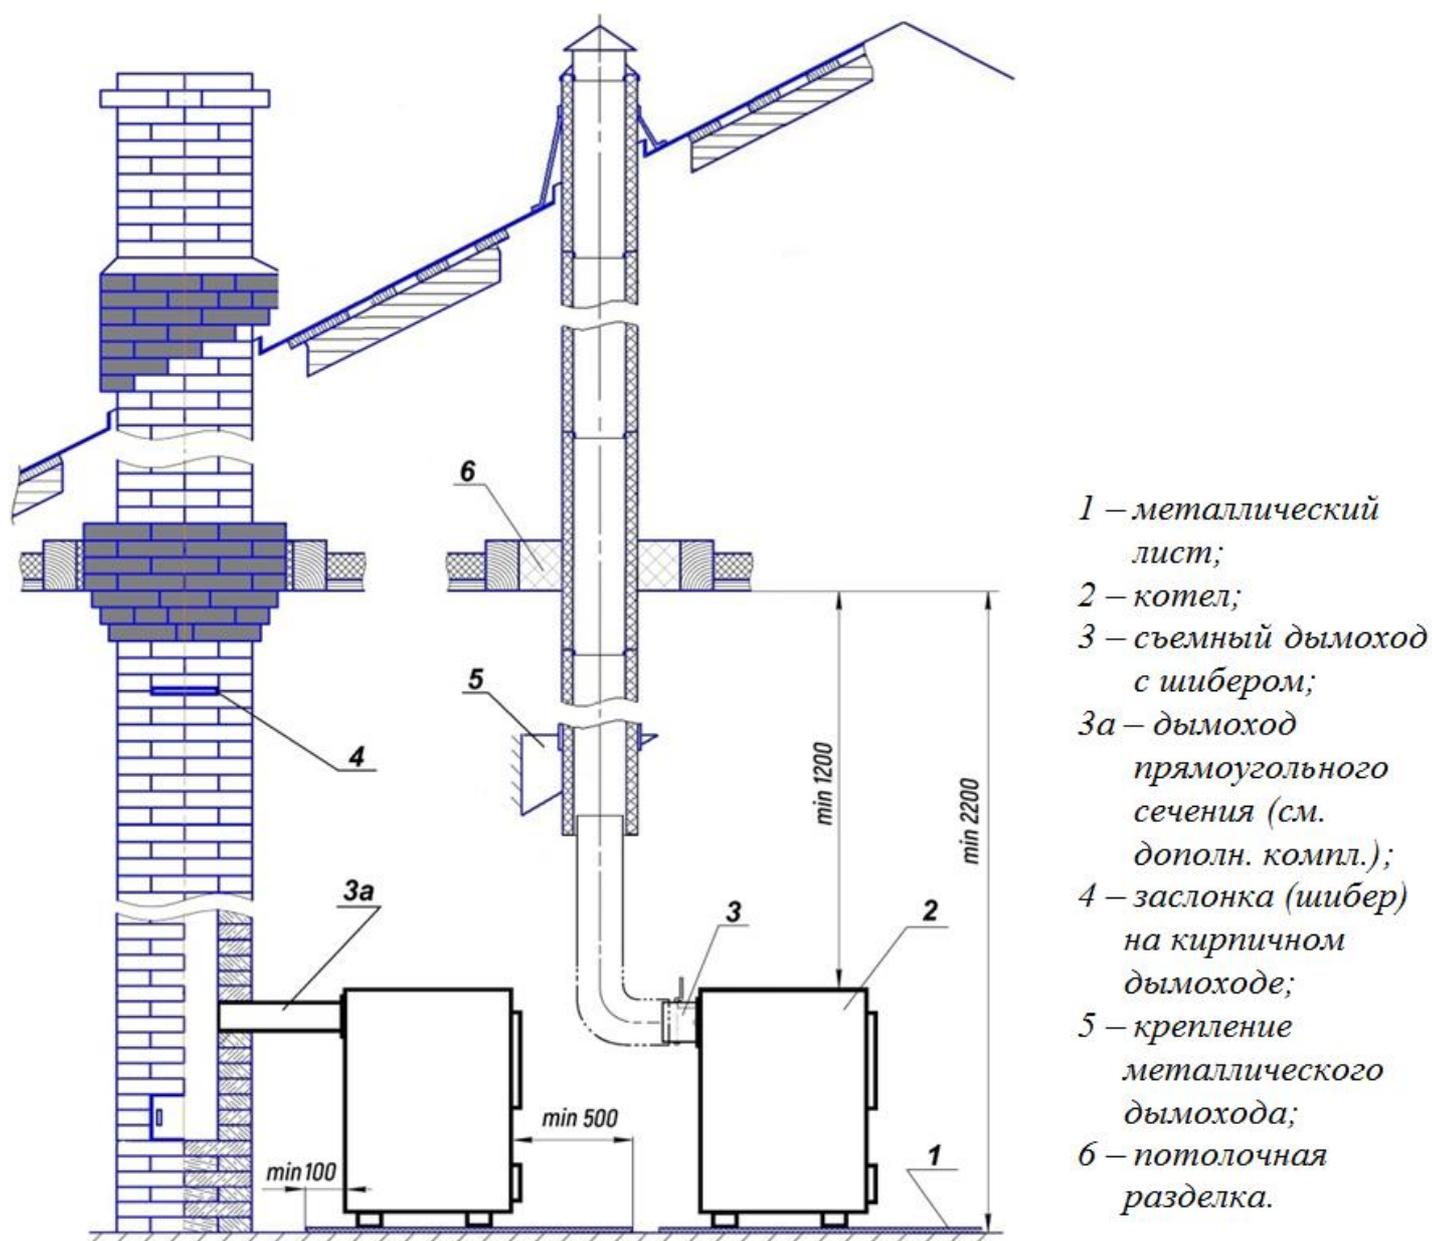


Рисунок 3. Схема установки дымовой трубы
 (подробности см. в Руководстве по выбору, монтажу и эксплуатации котла):

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Возможные неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
1. Горение топлива хорошее, а теплоноситель в системе отопления нагревается плохо.	Суммарная мощность радиаторов превышает мощность котла.	Уменьшить число радиаторов или количество секций в радиаторах.
	Котел не успевает прогреть весь теплоноситель, т.к. объем отопительной системы слишком большой.	Объем системы отопления привести в соответствие с номинальной мощностью котла (см. раздел 6 «Требования к системе отопления».
2. Теплоноситель закипает в котле.	Суммарная мощность радиаторов меньше мощности котла	Увеличить число радиаторов или количество секций в радиаторах
	Плохая циркуляция теплоносителя в системе.	Удалить воздушные пробки из радиаторов отопления и трубопроводов.
		Проверить правильность монтажа системы отопления (уклоны) с естественной циркуляцией.
	Остановился циркуляционный насос.	Извлечь жар из топки. Восстановить работу циркуляционного насоса.
	Недостаточный уровень теплоносителя в открытом расширительном баке.	Долить теплоноситель в систему отопления.
Топливо горит с большой скоростью.	Отрегулировать тягу шибером, сбалансировать подачу воздуха через зольник.	
3. Течь в месте соединения котла с системой отопления.	Некачественное уплотнение резьбового соединения.	Восстановить герметичность соединения.
4. Течет черная вода из-под зольного ящика при розжиге котла. При заполнении системы отопления течи нет. Течь прекращается после прогрева системы отопления.	Образуется конденсат на внутренних стенках котла и дымовой трубы при высокой влажности помещения, холодной системе отопления и использовании сырого топлива.	Использовать сухое топливо. Прогреть котёл, дымоход, систему отопления и помещение
5. Плохое горение твердого топлива, топливо не разжигается.	Плохая тяга.	Проверить правильность устройства дымовой трубы и вентиляции. Очистить дымовую трубу от сажи. Увеличить высоту дымовой трубы. Утеплить стальную дымовую трубу.
6. Утечка продуктов сгорания в помещение.	Плохая тяга.	
	Избыток первичного воздуха.	Уменьшить подачу воздуха через зольник, приоткрыть шибер.
7. Котел деформируется, стенки выгибаются наружу при заполнении открытой системы отопления.	Отсутствует сообщение с расширительным баком. Перемерз трубопровод или бак.	Восстановить сообщение с баком

Возможные неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
8. Котел деформируется, стенки выгибаются наружу, срабатывает предохранительный клапан при заполнении закрытой системы отопления.	Отсутствует, неправильно подобран или неисправен редукционный клапан снижения давления.	Установить (заменить на исправный) редукционный клапан, соответствующий техническим характеристикам котла.
9. Котел деформируется, стенки выгибаются наружу при растопке котла.	Отсутствует, неправильно подобран или неисправен предохранительный клапан в системе отопления с мембранным баком. Перемерз открытый расширительный бак.	Срочно сбросить давление котла. Извлечь жар из топки. Устранить причину повышения давления.
10. Часто срабатывает предохранительный клапан. (в закрытой системе отопления).	Неправильно подобран или неправильно отрегулирован мембранный бак.	Проверить расчеты мембранного бака. Изменить давление в мембранном баке. Заменить бак на больший.
	Перекрыт кран отключения мембранного бака.	Открыть кран
11. Блок ТЭН стал греть слабее.	Сбились настройки терморегулятора	Проверить настройки терморегулятора
	Перегорел ТЭН.	Проверить работоспособность ТЭНов. Если ТЭН сгорел - заменить блок.
	На ТЭНе образовался толстый слой накипи.	Очистить ТЭН от накипи

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

8.1. Котлы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя.

8.2. Транспортировка котлов производится всеми видами транспорта, с соблюдением правил перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

8.3. Котлы транспортируются только в вертикальном положении. Резкие встряхивания и кантование не допускаются. При транспортировке необходимо предусмотреть надежное закрепление котлов от горизонтальных и вертикальных перемещений.

8.4. Упакованные котлы должны складироваться вертикально, не более чем в 3 яруса.

8.5. Котлы хранятся в упаковке предприятия-изготовителя, в сухих помещениях при температуре от -50 до +50 °С при относительной влажности воздуха не более 100% (при температуре 25°С).

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. В конструкции АКТВ «Караган» не используются вредные и опасные вещества. По окончании службы котла его следует демонтировать и утилизировать. Металлические части подлежат переплавке.

9.2. Действия по утилизации должны соответствовать законам страны-потребителя котла.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Гарантийный срок эксплуатации отопительного аппарата — 5 лет.

10.2. Срок службы отопительного аппарата — 10 лет.

10.3. Критерий предельного состояния — прогар стенки камеры сгорания.

10.4. Гарантийный срок отопительного аппарата, а также срок его службы исчисляются со дня передачи отопительного аппарата потребителю. Если день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления отопительного аппарата.

10.5. Гарантии на дополнительное оборудование указаны в соответствующих паспортах. Гарантия распространяется только на отопительный аппарат с заводским номером, соответствующим номеру, указанному в паспорте.

10.6. На аппарат, проданный с уценкой или со скидкой и с оговоренными продавцом недостатками, распространяется ограниченная гарантия продавца.

10.7. При обнаружении в отопительном аппарате недостатков в период гарантийного срока эксплуатации, владелец имеет право предъявить требования, предусмотренные «Законом о защите прав потребителей». Для этого следует составить акт (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б) об установленном расхождении по качеству товара с описанием дефекта, указанием даты продажи, даты изготовления, модели отопительного аппарата, серийного номера, даты оформления акта, фотографии дефектов. Акт должен быть подписан потребителем, представителем продавца и заверен печатью продавца. Фотографии должны отражать общий вид котла и его дефекты, а также расширительный бак, предохранительный клапан и его обозначение (номинал), циркуляционный насос. Качество фотографий – четкое, с хорошим освещением.

10.8. Акт об обнаружении потребителем дефектов товара, фотографии и контрольный талон на установку должны быть переданы изготовителю в оригинале или электронной почтой.

10.9. **Гарантия не распространяется** на отопительные аппараты, которые вышли из строя или получили дефекты по причине:

- а) прямого или косвенного действия механических сил, химического, термического или физического воздействия, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, когда такое воздействие прямо допускается данным паспортом;
- б) самовольного внесения изменений в конструкцию отопительного аппарата;
- в) несоблюдения правил установки, эксплуатации и обслуживания;
- г) использования некачественного теплоносителя;
- д) небрежного хранения, обращения и транспортировки котла потребителем;
- е) ошибок, допущенных при проектировании системы отопления;
- ж) несоответствия параметров системы отопления характеристикам отопительного аппарата;
- з) неправильного монтажа системы отопления;
- и) пуска в эксплуатацию или ремонта отопительного аппарата, произведенного лицами, на то не уполномоченными;
- к) неправильного присоединения котла к системе отопления и дымовой трубе;
- л) повреждения отопительного аппарата в связи с превышением рабочего давления.

Адрес предприятия-изготовителя:

630075, Россия, Новосибирск, а/я 147.

Тел./факс: (383) 303-44-30

сайт: www.sten.ru

e-mail: ru@sten.ru

